




Netzbetrieblicher Quartalskurzbericht Quartal 1-2/2019


Energietransport über die Netzebene 1 der APG

Die über das 220/380-kV-Netz (Netzebene 1) der APG transportierte Energiemenge (inkl. Transite) in der Höhe von 24.109 GWh war in Q1-2/2019 im Vergleich zum Vorjahr um 4,6% höher.

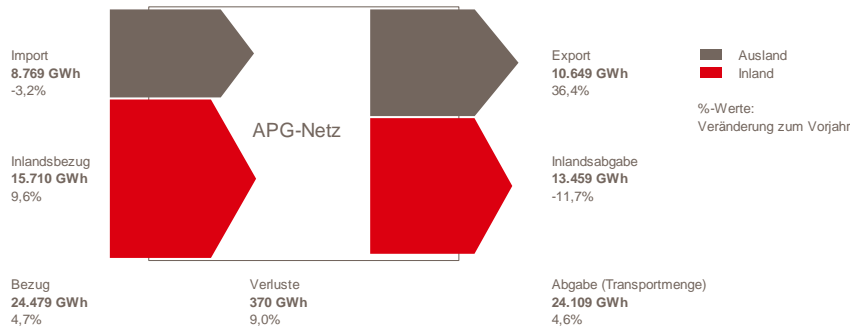

Energieaustausch mit den Nachbar-TSOs

In Q1-2/2019 wurden von der Regelzone APG per Saldo 1.097 GWh auf Basis der Fahrpläne importiert.

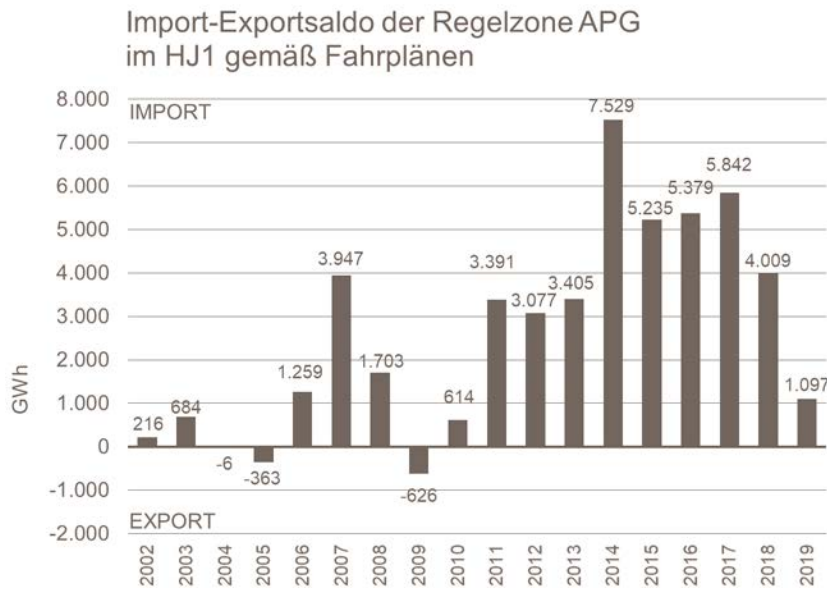

Die maximal aufgetretenen Werte des Import-Export-Saldos der Regelzone APG (380-, 220- und 110-kV-Ebene) betragen in Q1-2/2019 in Exportrichtung 3.713 MW und in Importrichtung 3.631 MW.

Vergleich Soll-Werte mit Ist-Werten

In der folgenden Tabelle sind die geplanten Energieflüsse auf Basis der Fahrpläne inkl. Istwert-Aufschaltungen (IWA) mit den gemessenen Energieflüssen (Messwerte) an den jeweiligen Grenzen zu benachbarten Regelzonen in Q1-2/2019 gegenübergestellt (positive Werte bedeuten Importe, negative Exporte). Die „Loopflows“ wurden aus der Differenz berechnet.

	Fahrpläne + IWA	Messwerte	"Loopflows"
CZ	+701 GWh	+4224 GWh	+3523 GWh
HU	-2567 GWh	-3227 GWh	-660 GWh
SL	-2896 GWh	-3031 GWh	-135 GWh
IT	-917 GWh	-638 GWh	+280 GWh
CH	-2030 GWh	-2820 GWh	-790 GWh
DE	+8649 GWh	+6412 GWh	-2238 GWh

Engpassmanagement

In der nachfolgenden Tabelle sind die Engpassmanagementmengen, die im Q1-2/2019 zur Beseitigung von Netzengpässen abgerufen wurden, aufgelistet.

GWh	KW-seitige Maßnahmen bzw. Costly Measures*		
	Engpässe innerhalb des APG-Netzes	Engpässe auf Grenzleitungen	Engpässe außerhalb des APG-Netzes
Q1/2019	28,27	6,91	190,57
Q2/2019	148,44	98,66	35,12
Summe	176,71	105,57	225,69

* nur Leistungserhöhungen

Die Engpassmanagement-Kosten für APG betragen bis zum Ende von Q2/2019 ca. 60,7 Mio. €

Alle EPM-Abrufe von APG (inklusive EPV) in der Regelzone APG bis zum Ende von Q2/2019 verursachten Kosten in der Höhe von ca. 90,0 Mio. €. Diese Kosten wurden zum Großteil weiterverrechnet, da sie durch externe TSOs aufgrund von externen Engpässen angefordert wurden.

Alle angegebenen Kosten enthalten Schätzkosten.